


СТВЕРЖДАЮ:
Гидротехнический инженер МЛГ "УХ"
И.В. Кондобаев
2020 г.

Тн температура наружного воздуха	Тн2 температура семейной воды с ГВС (подача) 95/70 С	Тн1 температура семейной воды (обратка) 95/70 С	Тн3 температу ра ура (подача)	Тн1 температу ра семейной воды (обратка)	Тн0 температура а семейной воды (обратка)	Тн2 температура семейной воды (обратка)
10	70	32	110	54	29	29
9	70	34	110	54	30	30
8	70	35	110	54	31	31
7	70	37	110	54	32	32
6	70	38	110	54	33	33
5	70	40	110	54	34	34
4	70	41	110	54	35	35
3	70	42	110	54	36	36
2	70	44	110	54	37	37
1	70	45	110	54	38	38
0	70	46	110	54	39	39
-1	70	48	110	54	40	40
-2	70	49	110	54	41	41
-3	70	50	110	54	42	42
-4	70	51	110	54	42	42
-5	70	53	110	54	43	43
-6	70	54	110	54	44	44
-7	70	55	110	54	45	45
-8	70	56	110	54	46	46
-9	70	58	110	54	46	46
-10	70	59	110	54	47	47
-11	70	60	110	54	48	48
-12	70	61	110	54	49	49
-13	70	63	110	54	50	50
-14	70	64	110	54	50	50
-15	70	65	110	54	51	51
-16	70	66	110	54	52	52
-17	70	67	110	54	53	53
-18	70	68	110	54	53	53
-19	70	71	110	54	54	54
-20	71	72	110	55	55	55
-21	72	72	110	56	56	56
-22	73	73	110	56	56	56
-23	74	74	110	57	57	57
-24	75	75	110	58	58	58
-25	76	76	110	58	58	58
-26	78	78	110	59	59	59
-27	79	79	110	60	60	60
-28	80	80	110	61	61	61
-29	81	81	110	61	61	61
-30	82	82	110	62	62	62
-31	83	83	110	63	63	63
-32	84	84	110	63	63	63
-33	85	85	110	64	64	64
-34	86	86	110	65	65	65
-35	87	87	110	65	65	65
-36	89	89	110	66	66	66
-37	90	90	110	67	67	67
-38	91	91	110	67	67	67
-39	92	92	110	68	68	68
-40	93	93	110	68	68	68
-41	94	94	110	69	69	69
-42	94	94	110	69	69	69
-43	95	95	110	70	70	70

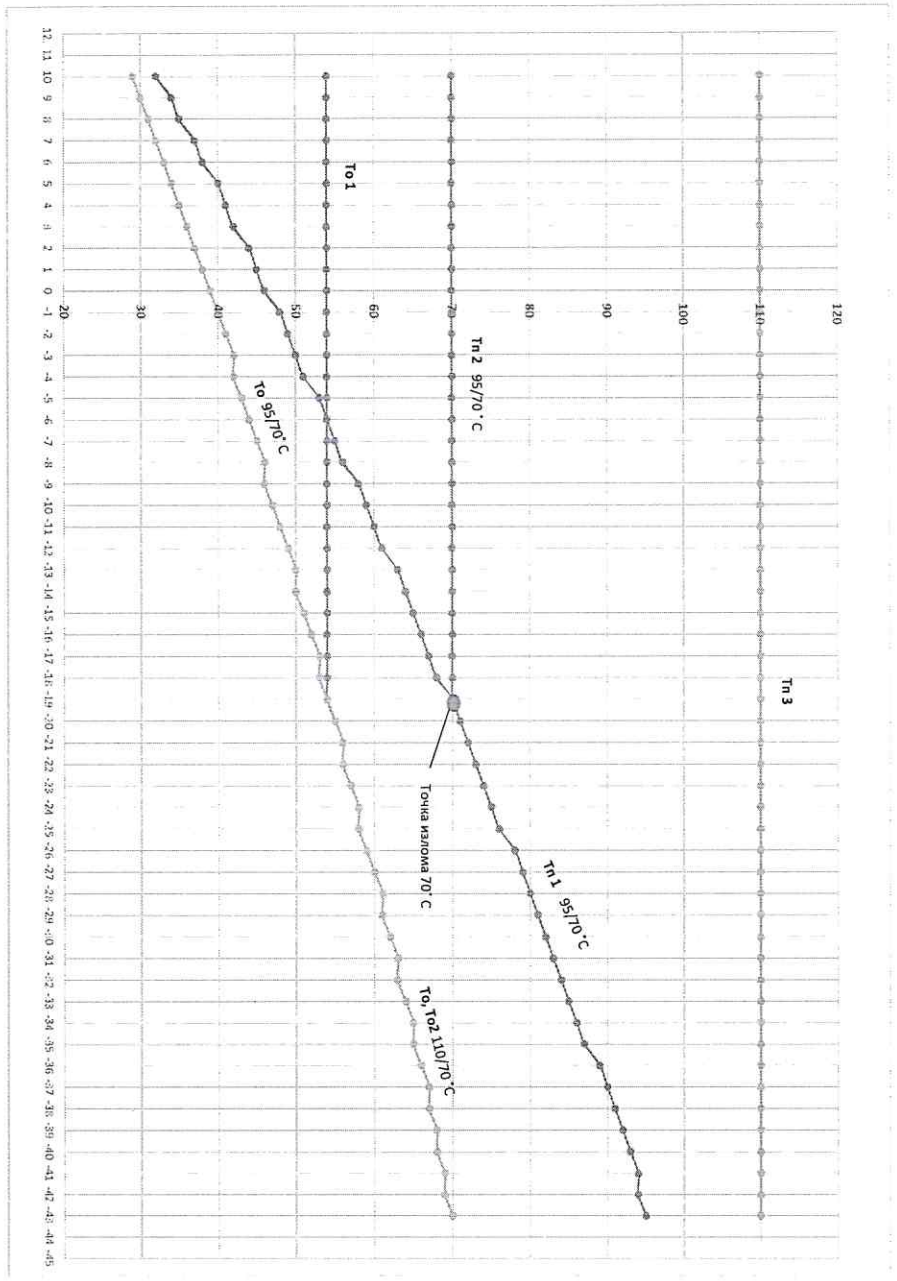

1. По температурному графику Тн2 работаю комельные : За нкоробом
2. По температурному графику Тн1 работаю комельные : Пальм-9х, ДЕ 3 нкр, Мамондовская (незрвобемный контур)
3. По температурному графику Тн3 работаю комельные: Мамондовская (зрвобемный контур)

Начальник ПТО С.Н. Красношлык